


Перфорированные лотки с высотой боковой стенки 80 мм

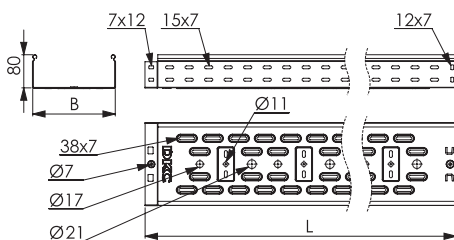

Назначение

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- лотки типоразмером 80×80 мм имеют в основании круглые отверстия диаметром 11 мм.

Высота Н, мм	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина*, мм	Вес*, кг/м	Т.И.З.**, мм ²	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	3000	80	0,7	1,2	6200	35301	35301HDZ	35301ZL
		100	0,7	1,27	7800	35302	35302HDZ	35302ZL
		150	0,7	1,5	11800	35303	35303HDZ	35303ZL
		200	0,7	2	15700	35304	35304HDZ	35304ZL
		300	0,7	2,53	23600	35305	35305HDZ	35305ZL
		400	1,0	4,39	31500	35306	35306HDZ	35306ZL
		500	1,0	5,17	39500	35307	35307HDZ	35307ZL
		600	1,0	5,95	48000	35308	35308HDZ	35308ZL
80	2000	80	0,7	1,2	6200	35311	35311HDZ	35311ZL
		100	0,7	1,27	7800	35312	35312HDZ	35312ZL
		150	0,7	1,5	11800	35313	35313HDZ	35313ZL
		200	0,7	2	15700	35314	35314HDZ	35314ZL
		300	0,7	2,53	23600	35315	35315HDZ	35315ZL
		400	1,0	4,39	31500	35316	35316HDZ	35316ZL
		500	1,0	5,17	39500	35317	35317HDZ	35317ZL
		600	1,0	5,95	48000	35318	35318HDZ	35318ZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Теоретически используемая зона лотка – полезное сечение лотка, в котором размещается кабель

Графики нагрузок

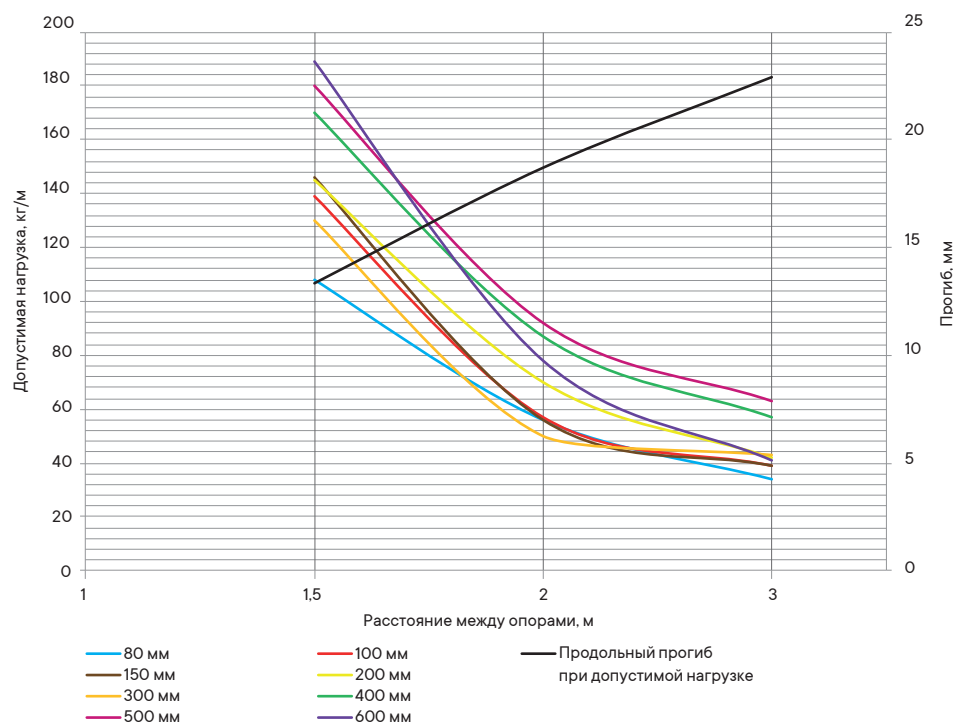

Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-013-47022248-2004;
- продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки 3-метровой длины.